

Инструкция по подключению

Общая информация

Адаптер UMNI UM-OT-1 предназначен для подключения газовых котлов отопления по протоколу OpenTherm. Служит промежуточным звеном между котлом и управляющим устройством (контроллером, поддерживающим реализацию протокола OpenTherm).

Питание: до 12V DC

Рабочее напряжение 3.3V DC

ВНИМАНИЕ!!! Перед подключением необходимо проверить расположение платы в корпусе на соответствие описанию разъемов подключения в документации!

Подключение

IN - OpenTherm TX на контроллере

OUT - OpenTherm RX на контроллере


GND - минус питания

+12V - плюс питания

OT - клеммы для подключения котла

Иногда IN OUT нужно поменять местами, если котел не сработал с первого раза.

IN OUT GND

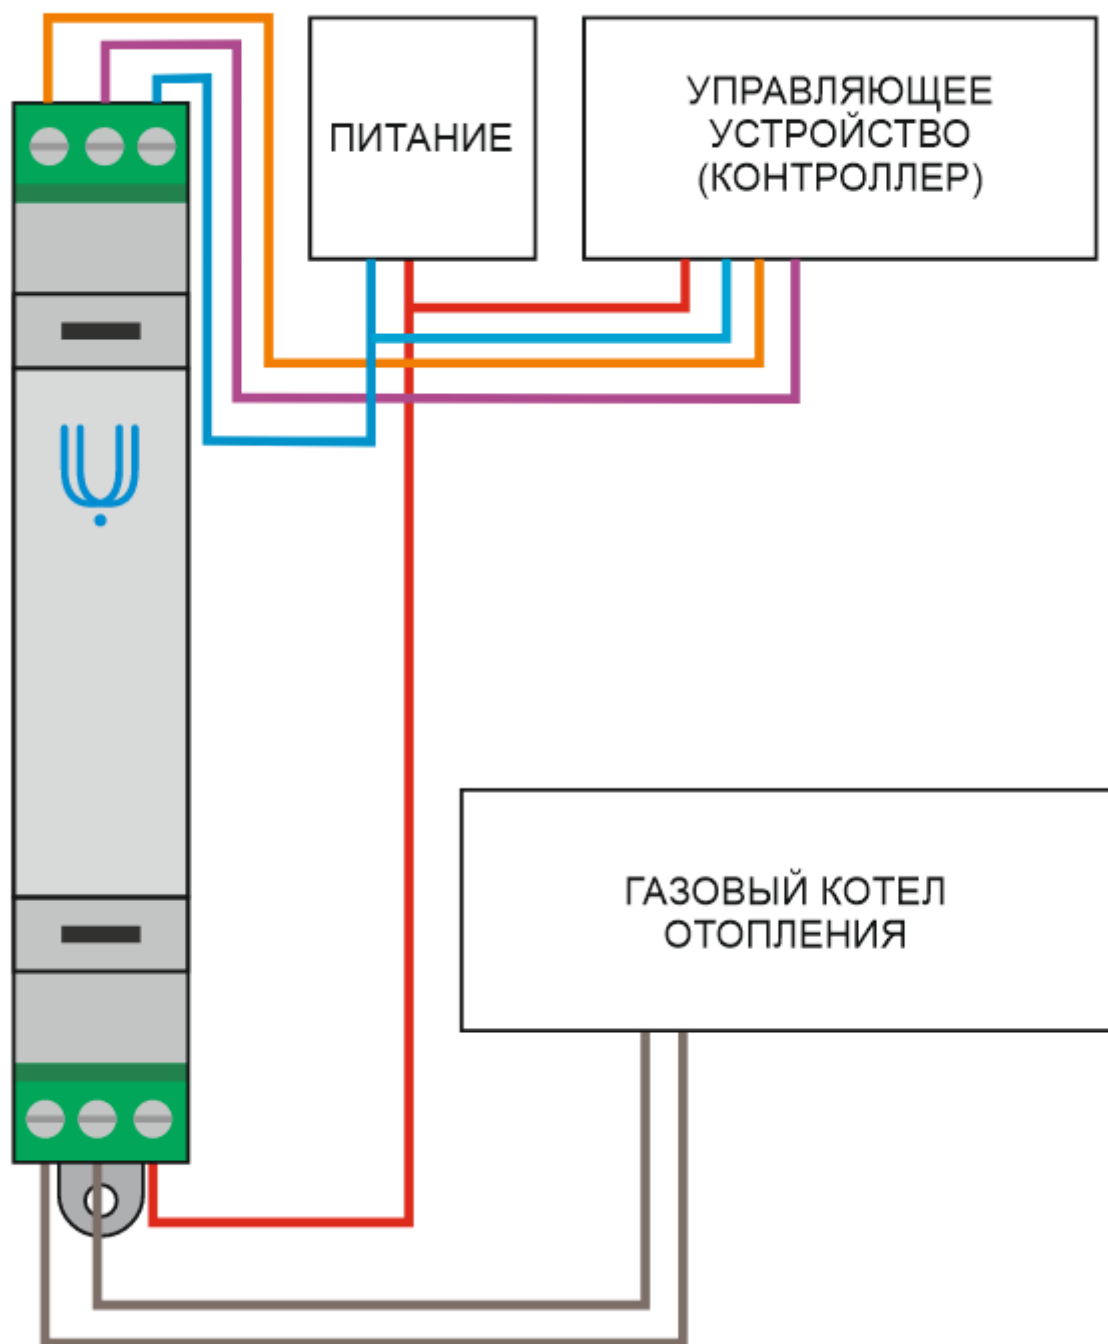

OT OT +12V

Revision #2

Created 2026-07-18 16:49:11 UTC by Михаил Сазанов

Updated 2026-07-18 17:03:20 UTC by Михаил Сазанов